





○蓄電池設備の改正概要

①蓄電池種別と蓄電池容量について

				
蓄電池種別	鉛（開放形）	鉛（密閉形）	ニッケル水素	リチウムイオン
電圧	2V		1.2V	3.7V
4,800Ah・セル での蓄電池容量	9.6kWh		5.76kWh	17.76kWh

②規制対象の改正

【現行】

定格容量	安全基準	届出の要否
4,800Ah・セル未満	火災予防条例の対象外	不要
4,800Ah・セル以上	火災予防条例で定める基準への適合	必要



【改正案】

蓄電池容量	安全基準	届出の要否
10kWh 以下	火災予防条例の対象外	不要
10kWh 超 20kWh 以下	火災予防条例で定める基準への適合 (出火防止措置を講じた設備は対象外)	不要
20kWh 超	火災予防条例で定める基準への適合	必要

③蓄電池設備設置例



台上の設置



きょうたい
筐体内の設置

○固体燃料を用いた厨房設備に関する基準の改正概要


木炭を使用する炭火焼き器について、周囲に安全のための離隔距離を規定。

炭火焼き器



【正面図】

【側面図】

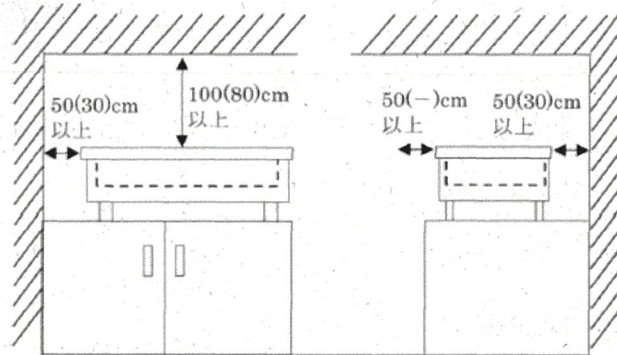

() 内は不燃の距離