

第7章 フォローアップ

成田市水道事業施設更新計画は、成田市水道事業ビジョンと同様に市営水道の中長期計画に位置付けられるものですが、この内容が将来にわたって合理的で適正なものとは限りません。

そこで、計画期間中においても、施策、実現方策の達成度を定期的に評価するとともに、実施事業を検証し、新たな課題が明確となった場合には、施策の体系の見直しを行うとともに、個々の具体事業について見直しの必要が生じた場合には、時期に捉われず適宜見直しを実施していくことが必要となります。今後、投資・財政計画等について見直しを行います。

よって、図 7.1 に示すような PDCA サイクルに基づくフォローアップを事業に組み込むことにより、市営水道を取り巻く環境の変化や市民のニーズを反映した給水サービスの持続・発展に努めます。

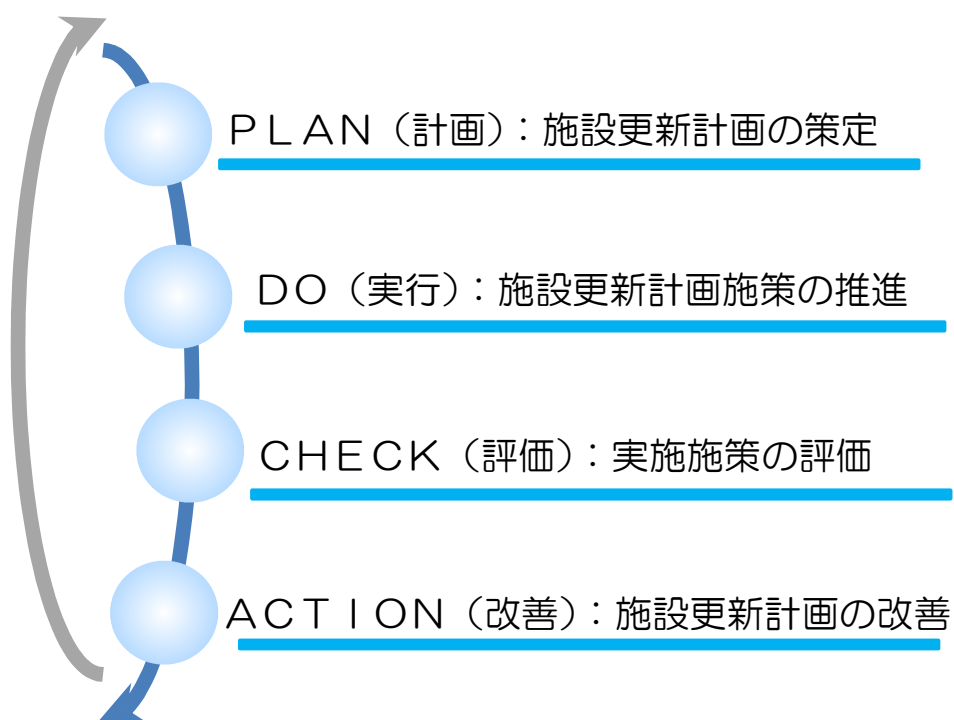


図 7.1 PDCA サイクルによる成田市水道事業施設更新計画フォローアップのイメージ