


清掃工場内 熱交換器整備工事について



熱交換器設置スペース

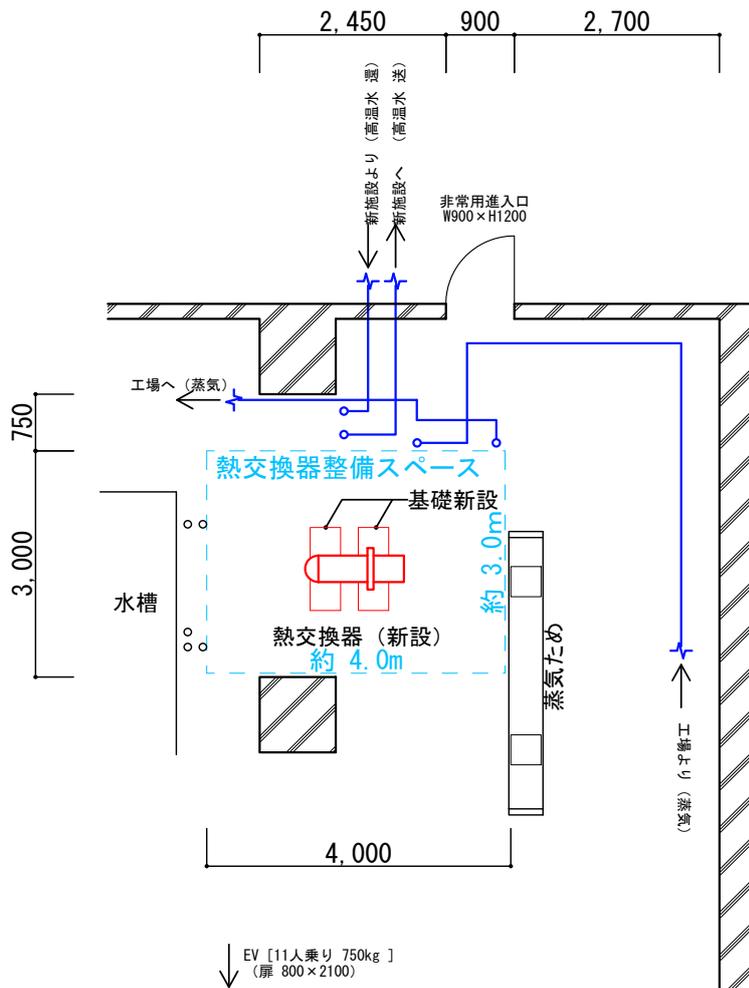

熱交換器仕様

形 式 :	シェルアンドチューブ形 (蒸気-水)
交換熱量 :	1,256.0 kW
一 次 側 :	蒸気 1,860kg/h (0.5MPa 159°C)
二 次 側 :	温水 900L/min (60°C → 80°C)
付 属 品 :	鋼製架台、その他付属品一式

温水管構造図(参考) S=N・S

(波付鋼管外装断熱二重架橋ポリエチレン管)

